

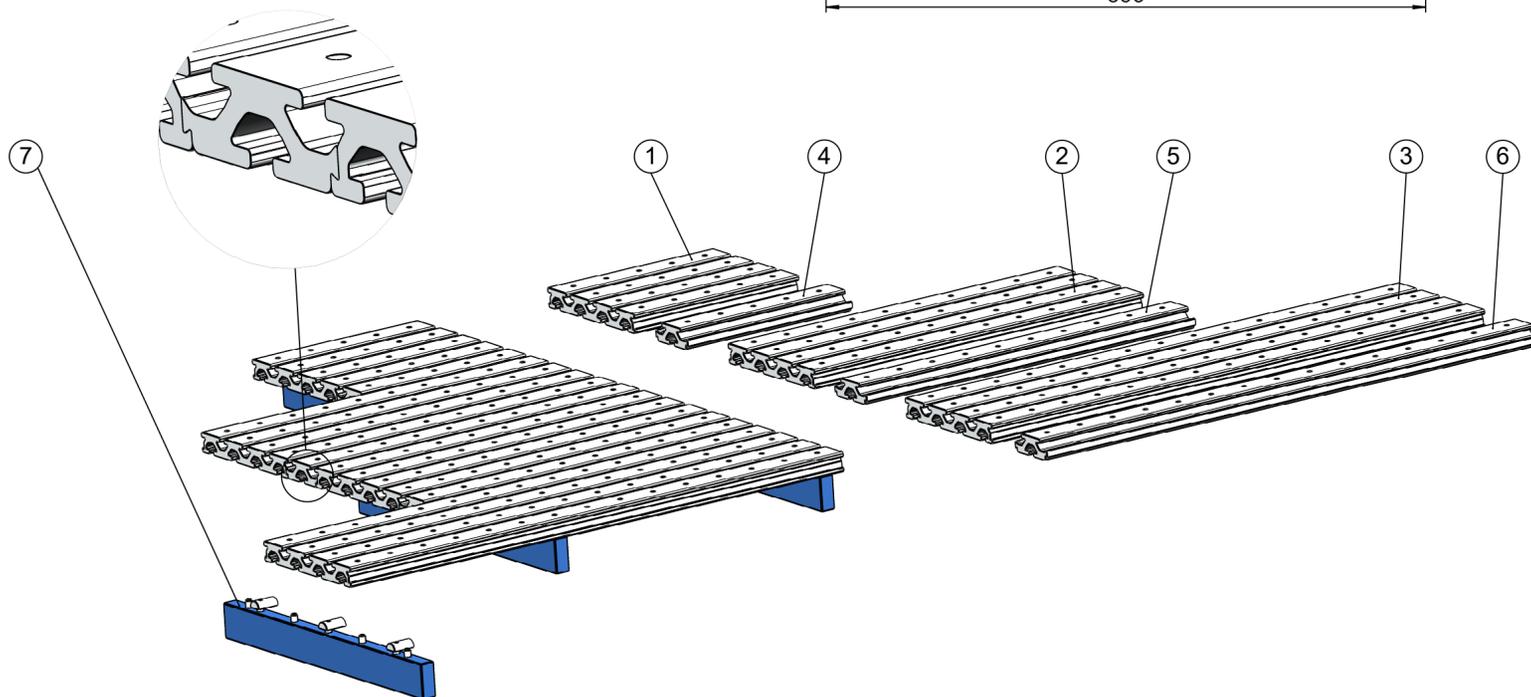


VERWENDUNG ALS EINZELPLATTE ODER IM VERBUND

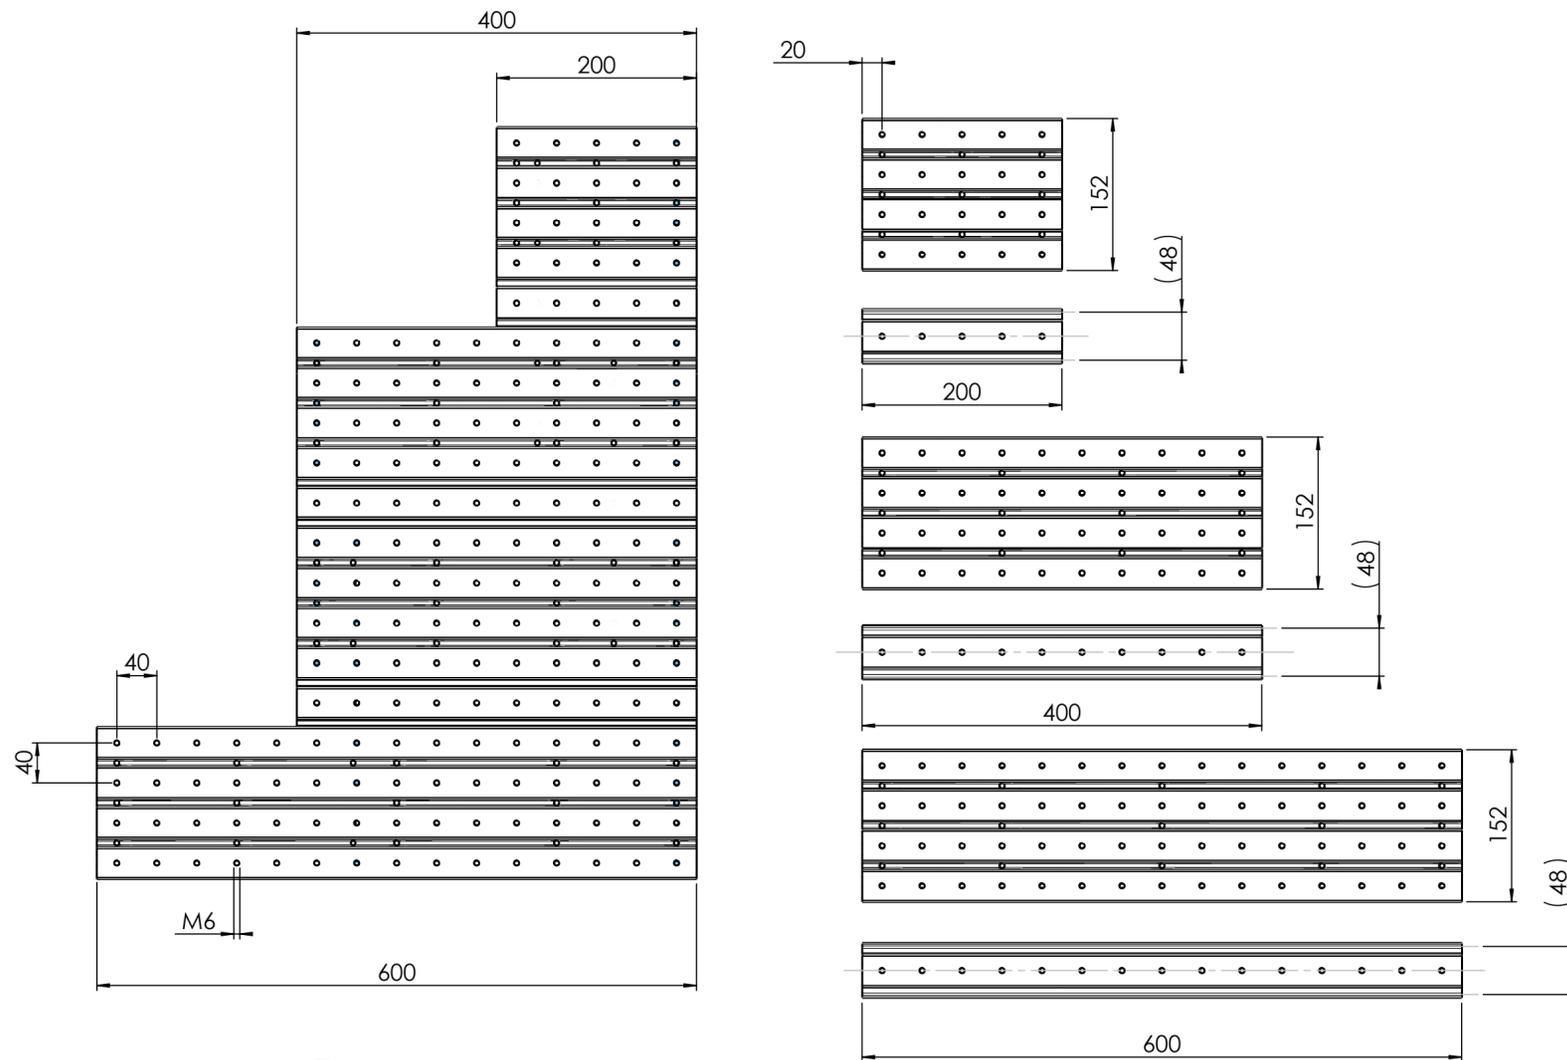

RÜCKSEITIGER MITTENVERBINDERSATZ ZUM SCHAFFEN GRÖßERER PRÜFFLÄCHEN

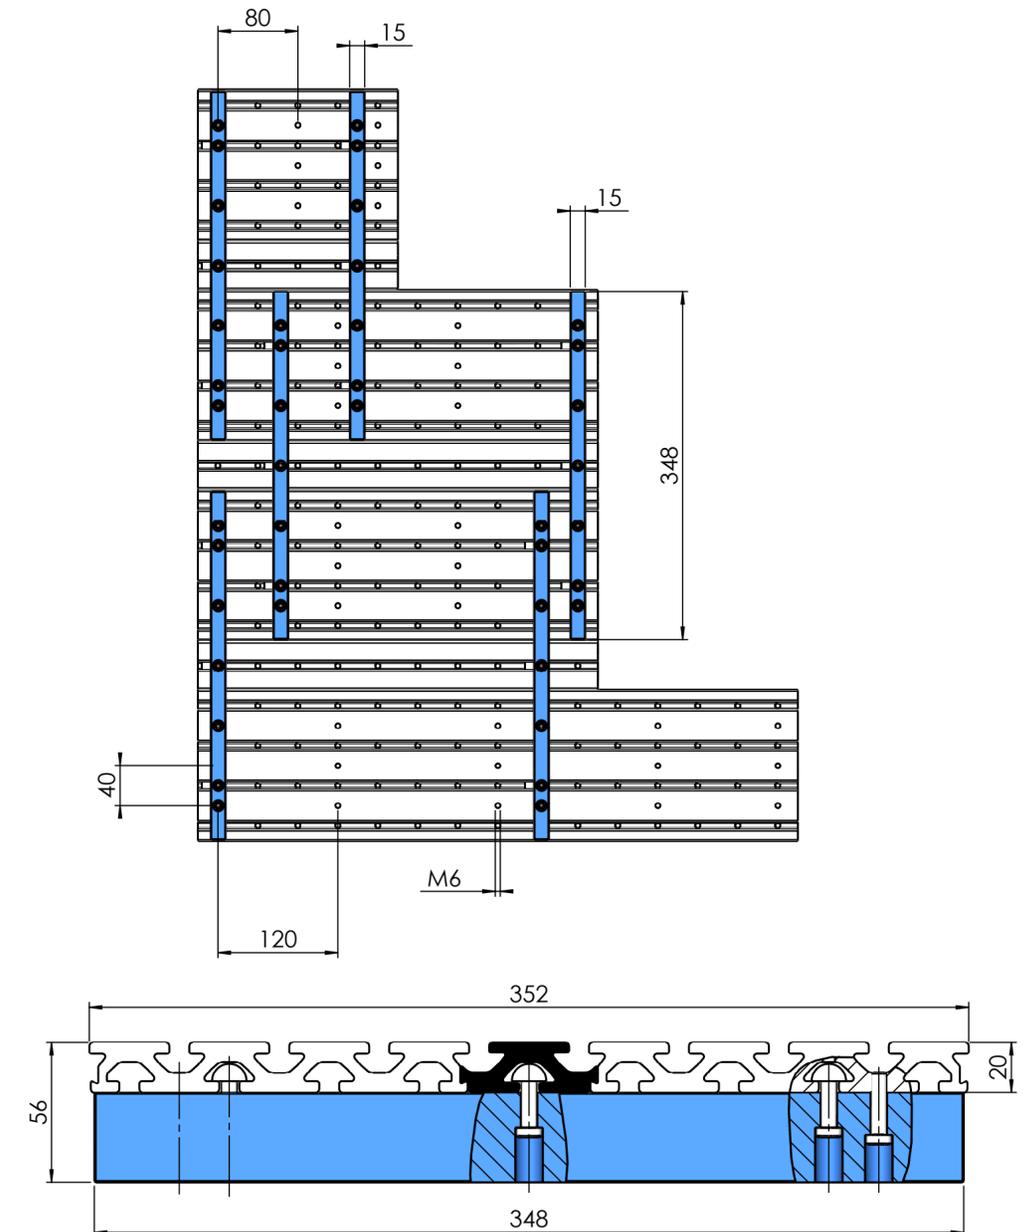

| OBJEKT | BAUTEILNUMMER | BEZEICHNUNG | ARTIKEL-NR | INO-NR |
|--------|-----------------|--------------------------|------------|-----------|
| 1 | P13001-21310-00 | Zwischenplatte FM-PB-200 | FM-PB-200 | INO006862 |
| 2 | P13001-21320-00 | Zwischenplatte FM-PB-400 | FM-PB-400 | INO006863 |
| 3 | P13001-21330-00 | Zwischenplatte FM-PB-600 | FM-PB-600 | INO006864 |
| 4 | P13001-21340-00 | Verbinder FM-CB-200 | FM-CB-200 | INO006865 |
| 5 | P13001-21350-00 | Verbinder FM-CB-400 | FM-CB-400 | INO006866 |
| 6 | P13001-21360-00 | Verbinder FM-CB-600 | FM-CB-600 | INO006867 |
| 7 | P13001-21370-01 | Mittenverbindersatz | FM-CM-348 | INO006915 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wetztenberg www.inotec-ap.de | | alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein | N = Norm Part S = Spare Part W = Wear Part | Maßstab: 1:5 INO-Nr.: ohne - Overview |
| Datum | Name | P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem | | |
| Gezeichnet | 01.03.2018 | R.Grundt | Übersicht Pruefplattensystem | |
| Status | in Bearbeitung | | | |
| | | P13001-21300-01 | | 1/1 |
| | | | | A2 |
| Status | Änderung | Datum | Name | Druckdatum: Dienstag, 21. Juli 2020 |
| | | Urspr: P13001-21300-01 Pruefplattensystem | | |