


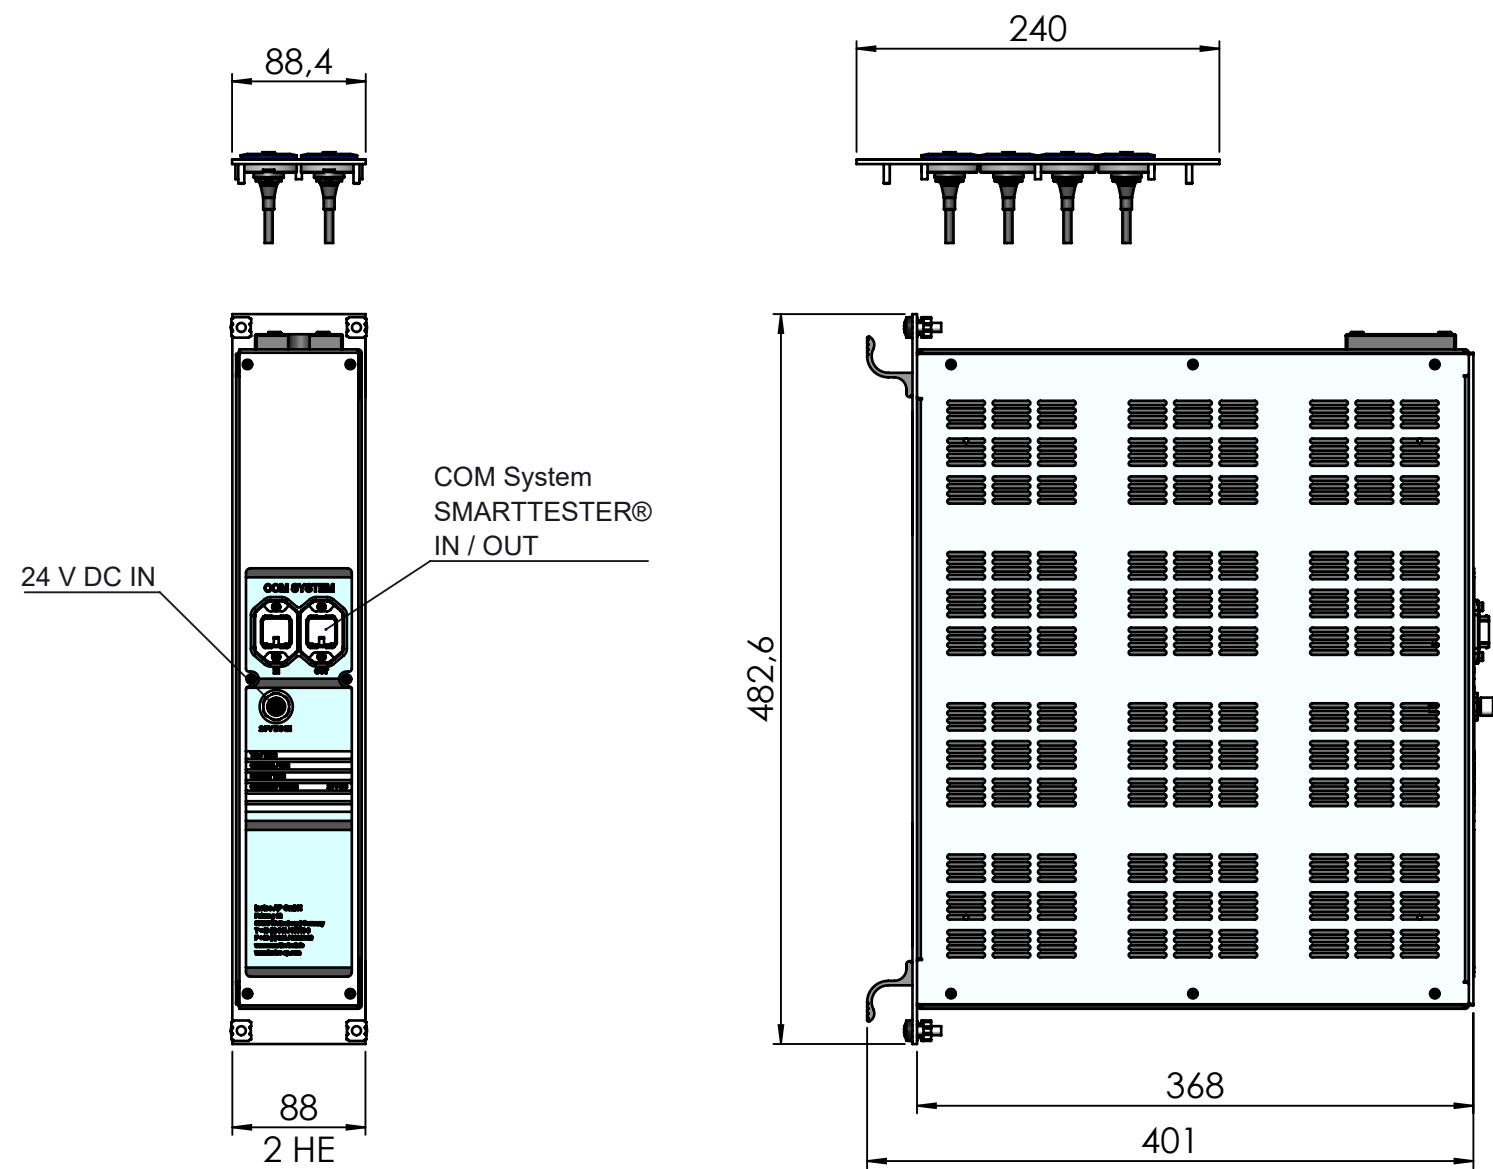


KENNWERTE TECHNOLOGIE MODUL
KEY FIGURES TECHNOLOGY MODULE

XME-IX02-08

Elektrischer Anschluss:	24 V DC
Electrical connection:	
Einbausystem:	SMARTTESTER® Rack
Installation system:	
Bauraum:	2 HE
Installation space:	
Signaleingang:	0...10 V
Signal Input:	
Anschlüsse extern:	8 x M12 Buchse - 4-polig, A-kodiert
Connections external:	8 x M12 socket - 4-pin, A-coded
Auflösung:	12 bit
Resolution:	
Signaltyp:	Single-Ended
Signal Type:	
Abtastrate:	max. 1 kHz
Samplig Rate:	

Pin Belegung Funktionsanschluss (Buchse)
Pin Assignment Function Port (Socket)

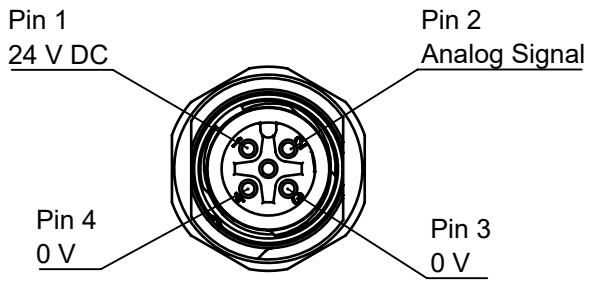

inotec AP GmbH Felsweg 12 35435 Wettenberg www.inotec-ap.de				alle nicht tolerierten Maße nach ISO 2768 fein		N = Norm Part		Maßstab: 1:5		INO-Nr.: INO004750		
						S = Spare Part W = Wear Part		Material: Behandlung:				
					Datum	Name		P13001-IC SMARTTESTER® Prüfsystem				
				Gezeichnet	15.08.2019	R.Grundt						
				Status	in Bearbeitung			XME - Input 0...10 V				
						P13001-9330-01						1/2
				Automation & Prüftechnik								A2
Status	Änderung	Datum	Name	Druckdatum: Mittwoch, 2. Februar 2022				Urspr: P13001-9330-01_XME-IX02-08_I-Modul				